



BURMISTRZ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
tel. 22 443 92 00, faks 22 443 94 94

srodmiescie.burmistrz@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl

Warszawa, dnia **07 LUT. 2019**

UD-IX-WOD-OR.0003.18.2019.IDA(4.JBL.UD-IX-WWM)

Pan
Krystian Dominik Suchecki
Radny Dzielniczy Śródmieście
m.st. Warszawy


W odpowiedzi na interpelację nr 8 (nr rej. 62) z dnia 21.01.2019 r. dotyczącą prośby o interwencję pełnomocnika m.st. Warszawy w sprawie niedogrzanego lokalu komunalnego nr położonego w budynku przy ul. w Warszawie z powodu wadliwie działającej instalacji centralnego ogrzewania, w załączeniu przekazuję pismo z dnia 01.02.2019 r., znak: ZGN/ADK-5/T/00281/802/3/1/2019/TS1 p.o. Zastępcy Kierownika ds. Technicznych Administracji Domów Komunalnych Nr 5 Pani Renaty Schilling. Zgodnie z jego treścią sytuacja została ustabilizowana w styczniu br. po wielokrotnych interwencjach najemcy ww. lokalu.

BURMISTRZ

Krzysztof Ozubaszek

ZGN/ADK-5/T/00281/802/3/1/2019/TS1

Warszawa, 01.02.2019

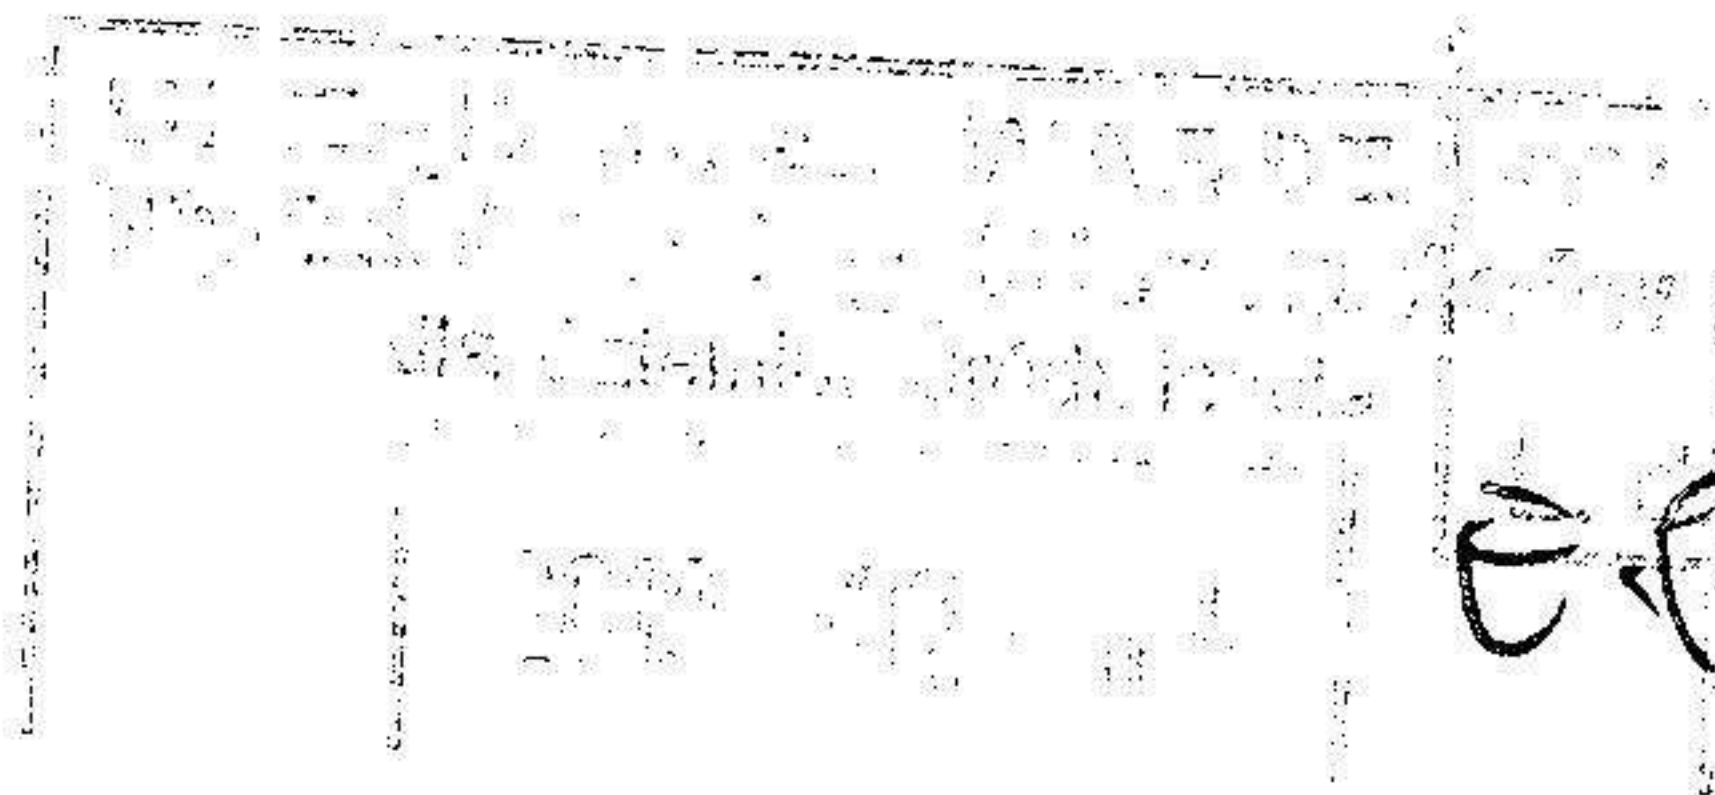

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Wydział Wspólnot Mieszkaniowych
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa



UD-IX-WOM-KO-RK/6199/19 04-02-2019 Pokorska

Dotyczy: niedogrzewanie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. _____

Administracja Domów Komunalnych Nr 5 potwierdza parokrotne zgłoszenia najemcy w/w lokalu w końcu ub. roku dotyczące niedogrzewania lokalu. Konserwator z ramienia zarządcy budynku dokonywał kilkakrotnych prób regulacji i przywrócenia właściwej dostawy ciepła. Według oświadczenia telefonicznego najemcy z dnia wczorajszego (aktualnie przebywa na urlopie), sytuacja w styczniu już się ustabilizowała. Zagrzybienie, które wystąpiło w narożniku sufitu powyżej okna w pokoju, związane być mogło z przejściowym niedogrzewaniem lokalu i zwiększonym zawilgoceniem (wentylacja w lokalu jest sprawna). Najemca poinformował też, że sytuacja powtarzających się zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji c.o. zaistniała dopiero w tym sezonie grzewczym. W poprzednich latach nie mieliśmy zgłoszeń o nieprawidłowościach w tym zakresie, w związku z czym nie było konieczności przeprowadzania wizji stanu instalacji.

TNK-10-18
P.O. DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
Os. Pokorskiej 24/10-6
[Signature]
Recepcja

[Signature]
5.02.2019 w/z *[Signature]*

Sprawę prowadzi
Inspektor – Stefan Piotrowski
22/66-00-113